




Uz vietas veicamo iestatījumu tabula MMI lietotāja saskarne

Daikin Altherma 4

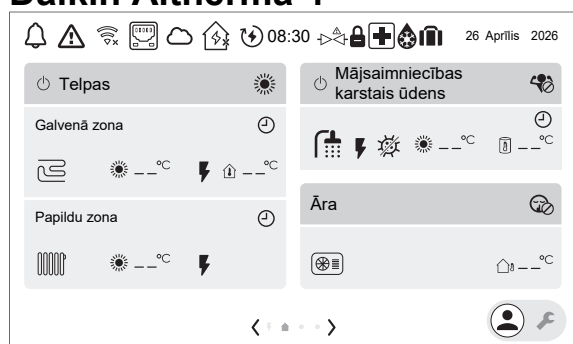

Uz vietas veicamo iestatījumu tabula

Piemērojamās iekštelpu iekārtas

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Piezīmes

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
1 Galvenā zona							
1.1	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	12~35°C solis: 0,5°C 20		
1.1	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	12~30°C solis: 0,5°C 21		
1.2	Gala lietotājs	—	Iespējot telpas mērķa temperatūras grafiku telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
1.2	Gala lietotājs	—	Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[041]=0: Izplūstošais ūdens	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
1.3	Gala lietotājs	—	Sildīšanas grafiks.	[041]=2: Telpa VAI [041]=0: Izplūstošais ūdens	—		
1.4	Gala lietotājs	—	Dzesēšanas grafiks.	[041]=2: Telpa VAI [041]=0: Izplūstošais ūdens	—		
1.5	Pieredzējis gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
1.6	Uzstādītājs	[053]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	[099]=1: Jā UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([048]-5; [060]; 75) solis: 1°C 35°C [099]=1: Jā UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([048]-5; [060]; 55) solis: 1°C 35°C [099]=0: Nē UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([015]-5; [060]; 75) solis: 1°C 75°C [099]=0: Nē UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([015]-5; [060]; 55) solis: 1°C 55°C		
1.6	Uzstādītājs	[054]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	15~[053]°C solis: 1°C 20		
1.7	Pieredzējis gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
1.8	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [054]~[053]°C solis: 1°C		
1.9	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [056]~[055]°C solis: 1°C		
1.10	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūras histerēze, ko izmanto, lai restartētu sildīšanas vai telpu dzesēšanas pieprasījumu.	[041]=2: Telpa	0,5~10°C solis: 0,1°C 0,5		
1.11	Gala lietotājs	—	Siltuma izstarotāja veida izvēle galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators		
1.12	Uzstādītājs	[041]	Termostata režīms galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa 2: Telpa		
1.13	Uzstādītājs	[042]	Termostata veids galvenajā zonā.	[041]=1: Ārējā telpa UN [180]=0: Aparatūra	0: Dubultais kontakts 1: Atsevišķs kontakts		
1.13	Uzstādītājs	[180]	Iestatījums, kas nosaka ārējā termostata avotu.	[041]=1: Ārējā telpa	0: Aparatūra 1: Ārējais		
1.14	Uzstādītājs	[205]/ [206]	Mērķa Delta T telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	[1.11]=0: Grīdu apsilde 3~10°C solis: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Siltumsūkņa konvektors 3~10°C solis: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radiators 3~20°C solis: 0,5°C [206]=10		
1.15	Nē	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
1.16	Uzstādītājs	[050]	Atļaut telpu dzesēšanas darbību galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
1.17	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA galvenajā zonā.	[041]=0: Izplūstošais ūdens	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
1.18	Uzstādītājs	[204]	Mērķa Delta T telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	3~10°C solis: 0,5°C 5		
1.19	Uzstādītājs	[048]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā augšējā robeža attiecībā uz galvenajā zonā uzstādīto izstarotāju.	[099]=1: Jā	20~80°C solis: 0,5°C 40		
1.20	Uzstādītājs	[049]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā apakšējā robeža attiecībā uz galvenajā zonā uzstādīto izstarotāju.	[099]=1: Jā	3~35°C solis: 0,5°C 3		
1.21	Gala lietotājs	—	Galvenās zonas nosaukums.	Vienmēr	Galvenā zona		
1.22	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūra pretaizsāšanas darbības laikā galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	4~16°C solis: 0,5°C 8		
1.23	Gala lietotājs	—	Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[041]=0: Izplūstošais ūdens	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
1.23	Gala lietotājs	—	Iespējot telpas mērķa temperatūras grafiku telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
1.24	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[041]=0: Izplūstošais ūdens UN [1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	—		
1.25	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[041]=0: Izplūstošais ūdens UN [1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	—		
1.26	Uzstādītājs	[052]	Atļaut izplūstošā ūdens mērķa temperatūras nobīdi ap sasāšanas punktu galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Nevien 1: Zems, šaurs 2: Zems, plats 3: Augsts, šaurs 4: Augsts, plats		
1.27	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	-10~10°C solis: 1°C 0		
1.28	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	-10~10°C solis: 1°C 0		
1.29	Pieredzējis gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā uzkrāšanai.	[041]=2: Telpa UN [040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	12~30°C solis: 0,5°C 23		
1.30	Pieredzējis gala lietotājs	—	Telpas mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā uzkrāšanai.	[041]=2: Telpa UN [040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	15~35°C solis: 0,5°C 18		
1.31	Uzstādītājs	[158]	Daikin telpas termostats pieslēgts.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
1.32	Gala lietotājs	—	Telpas temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
1.33	Pieredzējis gala lietotājs	—	Papildu nobīde, ko var piemērot telpas mērķa temperatūrai, mērot ar papildu sensoru galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	-5~5°C solis: 0,5°C 0		
1.34	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa bāzes temperatūra telpas grafikam telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	12~30°C solis: 0,5°C 12		
1.35	Gala lietotājs	—	Telpas mērķa bāzes temperatūra telpas grafikam telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	12~35°C solis: 0,5°C 30		
1.36	Gala lietotājs	—	Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas treknrakstā.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
1.37	Gala lietotājs	—	Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
1.38	Pieredzējis gala lietotājs	—	Telpas temperatūras nobīde HCl galvenajā zonā.	[041]=2: Telpa	-5~5°C solis: 0,5°C 0		
1.39	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	[1.5]=0: Fiksēts	[054]~[053]°C solis: 1°C		
1.40	Nē	—	—	—	—		
1.41	Nē	—	—	—	—		
1.42	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	[1.7]=0: Fiksēts	[056]~[055]°C solis: 1°C		
1.43	Uzstādītājs	[055]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	[056]~22°C solis: 1°C 22		
1.43	Uzstādītājs	[056]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	[099]=1: Jā ([049]+4)~[055] solis: 1°C 7°C [099]=0: Nē ([014]+4)~[055] solis: 1°C 7°C		
1.44	Uzstādītājs	[210]	Minimālā vēlamā plūsma telpu apsildes/dzesēšanas darbībai galvenajā zonā.	Vienmēr	2~15 l/min solis: 0,1 l/min 3		
2 Papildu zona							
2.1	Nē	—	—	—	—		
2.2	Gala lietotājs	—	Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu sildīšanai papildu zonā.	[057]=0: Izplūstošais ūdens UN [155]=1: Jā	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
2.3	Gala lietotājs	—	Sildīšanas grafika papildu zona.	[057]=0: Izplūstošais ūdens VAI [057]=2: Telpa	—		
2.4	Gala lietotājs	—	Dzesēšanas grafika papildu zona.	[057]=0: Izplūstošais ūdens VAI [057]=2: Telpa	—		
2.5	Pieredzējis gala lietotājs	—	Mērķa darbības režīms telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
2.6	Uzstādītājs	[060]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	[2.11]=2: Radiators [061]~min([015]-5; 75) solis: 1°C 75°C [2.11]=2: Radiators [061]~min([015]-5; 55) solis: 1°C 55°C		
2.6	Uzstādītājs	[061]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	20~[060]°C solis: 1°C 20		
2.7	Pieredzējis gala lietotājs	—	Mērķa darbības režīms telpu dzesēšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
2.8	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [061]~[060]°C solis: 1°C		
2.9	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [063]~[062]°C solis: 1°C		
2.10	Nē	—	—	—	—		
2.11	Gala lietotājs	—	Siltuma izstarotāja veida izvēle papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators		
2.12	Uzstādītājs	[057]	Termostata režīms papildu zonā.	[155]=1: Jā	[041]=0: Izplūstošais ūdens 0: Izplūstošais ūdens [041]≠0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa		
2.13	Uzstādītājs	[146]	Termostata veids papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [057]=1: Ārējā telpa UN [181]=0: Aparatūra	0: Dubultais kontakts 1: Atsevišķs kontakts		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
2.13	Uzstādītājs	[181]	Iestatījums, kas nosaka ārējā termostata avotu.	[155]=1: Jā UN [057]=1: Ārējā telpa	0: Aparatūra 1: Ārējais		
2.14	Uzstādītājs	[208]/ [209]	Mērķa Delta T telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	[2.11]=0: Grīdu apsilde 3~10°C solis: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Siltumsūkņa konvektors 3~10°C solis: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radiators 3~20°C solis: 0,5°C [209]=10		
2.15	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [057]=0: Izplūstošais ūdens	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
2.16	Nē	—	—	—	—		
2.17	Uzstādītājs	[207]	Mērķa Delta T papildu zonā telpu dzesēšanas laikā.	[155]=1: Jā	3~10°C solis: 0,5°C 5		
2.18	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā.	[057]=0: Izplūstošais ūdens UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	—		
2.19	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā.	[057]=0: Izplūstošais ūdens UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	—		
2.20	Uzstādītājs	[059]	Atļaut izplūstošā ūdens mērķa temperatūras nobīdi ap sasalšanas punktu papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Nevienas 1: Zems, šaurs 2: Zems, plats 3: Augsts, šaurs 4: Augsts, plats		
2.21	Gala lietotājs	—	Papildu zonas nosaukums.	[155]=1: Jā	Papildu zona		
2.22	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	-10~10°C solis: 1°C 0		
2.23	Gala lietotājs	—	Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	-10~10°C solis: 1°C 0		
2.24	Nē	—	—	—	—		
2.25	Nē	—	—	—	—		
2.26	Nē	—	—	—	—		
2.27	Gala lietotājs	—	Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu dzesēšanai papildu zonā.	[057]=0: Izplūstošais ūdens UN [155]=1: Jā	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
2.28	Nē	—	—	—	—		
2.29	Nē	—	—	—	—		
2.30	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.5]=0: Fiksēts	[061]~[060]°C solis: 1°C		
2.31	Gala lietotājs	—	Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
2.32	Gala lietotājs	—	Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms		
2.33	Uzstādītājs	[147]	Atļaut telpu dzesēšanas darbību papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Nē 1: Jā		
2.34	Nē	—	—	—	—		
2.35	Nē	—	—	—	—		
2.36	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [2.7]=0: Fiksēts	[063]~[062]°C solis: 1°C		
2,37	Uzstādītājs	[062]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu dzesēšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	[063]~22°C solis: 1°C 22		
2,37	Uzstādītājs	[063]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	([014]+4)~[062] solis: 1°C 7°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
2,38	Uzstādītājs	[211]	Minimālā vēlamā plūsma telpu apsildes/dzesēšanas darbībai papildu zonā.	Vienmēr	2~15 l/min solis: 0,1 l/min 3		
3 Apsilde/dzesēšana							
3.1	Gala lietotājs	—	Zem šīs āra temperatūras ir atļauta telpu sildīšanas darbība.	Vienmēr	14~35°C solis: 1°C 20		
3.2	Gala lietotājs	—	Centrālās vadības laikā izmantotais darbības režīms.	[155]=1: Jā VAI [041]≠1: Ārējā telpa VAI ([042]≠0 Dubultais kontakts UN [180]≠1 Ārējā)	0: Sildīšana 1: Dzesēšana 2: Automātiski		
3.3	Nē	—	—	—	—		
3.4	Pieredzējis gala lietotājs	—	Iespējot telpu pretaizsalšanas funkcionalitāti.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
3.5	Gala lietotājs	—	Darbības režīma grafiks.	Vienmēr	—		
3.6	Uzstādītājs	[155]	Iestatījums, kas norāda, vai ir papildu zona.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
3.7	Uzstādītājs	[018]	Izmanto, lai aprēķinātu maksimālo izplūstošā ūdens temperatūras pārsniegumu telpu sildīšanas laikā radiatoram un siltumsūkņa konvektoram.	[1.11]≠0: Grīdu apsilde vai [2.11]≠0: Grīdu apsilde	1~10°C solis: 0,5°C 5		
3.7	Uzstādītājs	[017]	Izmanto, lai aprēķinātu maksimālo izplūstošā ūdens temperatūras pārsniegumu telpu sildīšanas laikā grīdu apsildei.	[1.11]=0: Grīdu apsilde vai [2.11]=0: Grīdu apsilde	1~7°C solis: 0,5°C 3		
3.8	Uzstādītājs	[007]	Iespējot āra temperatūras vidējās vērtības noteikšanas funkcionalitāti.	Vienmēr	0: Bez vidējās vērtības 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas		
3.9	Uzstādītājs	[004]	Vērtība, ko izmanto, lai aprēķinātu izplūdes ūdens temperatūras maksimālo pazemināšanos telpu dzesēšanas laikā.	Vienmēr	0~10°C solis: 0,5°C 5		
3.10	Uzstādītājs	[008]	Iestatījums, kas norāda, vai hidrauliskajā sistēmā ir atsaistes trauks.	Vienmēr	0: Neatdalīts 1: Atvienots		
3.11	Uzstādītājs	[014]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā, pamatojoties uz Daikin Altherma iekārtas iekšējās temperatūras pielaidi.	Vienmēr	3~35°C solis: 0,5°C 3		
3.12	Uzstādītājs	[015]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā augšējā robeža telpu sildīšanas laikā, pamatojoties uz Daikin Altherma iekārtas iekšējās temperatūras pielaidi.	Vienmēr	20~80°C solis: 1°C 80		
3.13.2	Uzstādītājs	[097]	Ārējā sūkņa ātrums, ja tiek pieprasīta plūsma papildu zonā. Piemērojams tikai tad, ja tiek izmantots sajaukšanas komplekts.	Vienmēr	0~1 solis: 0,01 1		
3.13.3	Uzstādītājs	[096]	Ārējā sūkņa ātrums, ja tiek pieprasīta plūsma galvenajā zonā. Piemērojams tikai tad, ja tiek izmantots sajaukšanas komplekts.	Vienmēr	0~1 solis: 0,01 1		
3.13.4	Uzstādītājs	[176]	Maisīšanas komplekta vārsta pagrieziena laiks.	Vienmēr	20~300 sekundes, solis: 1 sekunde 125		
3.13.5	Uzstādītājs	[099]	Iestatījums, kas norāda uz maisīšanas komplekta esamību hidrauliskajā sistēmā.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
3.14	Uzstādītājs	[158]	Ir telpas termostats.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
3.15	Uzstādītājs	[016]	Minimālais laiks, kurā siltumsūknis būs ieslēgts pēc darbības palaišanas.	Vienmēr	480~1800 sekundes, solis: 1 sekunde 540		
3,16	Gala lietotājs	—	Virš šīs āra temperatūras ir atļauta telpu dzesēšanas darbība.	Vienmēr	10~35°C solis: 1°C 18		
3,17	Uzstādītājs	[200]	Nepārtraukta sūkņa darbība pēc pieprasījuma.	[008]=0: Neatdalīts	0: Nē 1: Jā		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
4 Karstais ūdens							
4.1	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens darbības IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/vienreizējas uzsildīšanas aktivizēšanas (manuāla uzsildīšana / jaudīga uzsildīšana).	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
4.2	Nē	—	—	—	—		
4.3	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens mērķa iestatītā vērtība manuālai uzsildīšanai.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	20~[153]°C solis: 0,5 60		
4.4	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens mērķa iestatītā vērtība jaudīgajai uzsildīšanai.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	20~[153]°C solis: 0,5 60		
4.5	Gala lietotājs	—	Ieplānota karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas mērķa temperatūra + atkārtotas uzsildīšanas režīms vai atkārtotas uzsildīšanas režīms.	[4.7]=0: Atkārtota uzsildīšana vai [4.7]=1: Grafiks un atkārtota uzsildīšana	(*3)(*4) 20~[153]°C solis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C solis: 0,5 48		
4.6	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens vienas uzsildīšanas grafiks.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠0: Atkārtota uzsildīšana vai (*4) UN [4.7]≠0: Atkārtota uzsildīšana	—		
4.7	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens uzsildīšanas režīma iestatījums.	(*3) UN [080]=1: Viens termistors VAI (*4)	0: Atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks un atkārtotā uzsildīšana 2: Ieplānots		
4.8	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens uzsildīšanas efektivitātes iestatījums.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*8) 1: Loti ekoloģisks 2: Ekoloģisks 3: Komforts (*9)(*10) 1: Loti ekoloģisks 2: Ekoloģisks 3: Komforts		
4.9	Nē	—	—	—	—		
4.10	Uzstādītājs	[074]	Minimālais laiks, kurā tvertnes temperatūrai jābūt augstākai par tvertnes dezinfekcijas mērķa temperatūru, pirms dezinfekcija tiek atzīta par veiksmīgu.	(*3) [080]=1: Viens termistors	300~3600 sekundes, solis: 1 sekunde 3600		
4.10	Uzstādītājs	[151]	Dezinfekcijas darbības sākuma laiks. Tas jāiestata kā minūšu skaits, sākot no 00:00 (minūtēs).	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 60		
4.10	Uzstādītājs	[152]	Iespējot dezinfekcijas darbības veikšanu katru dienu.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
4.10	Uzstādītājs	[150]	Karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas diena (ja nav atlasītas visas dienas).	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	1~7 solis: 1 5		
4.10	Uzstādītājs	[073]	Karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas mērķa temperatūra.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*3) 55~[153]°C solis: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C solis: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
4.11	Uzstādītājs	[153]	Karstā ūdens tvertnes maksimālā pieļaujamā iestatītā vērtība.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*3) [080] =1: Viens termistors UN [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: trešās puses maza spole 40~60°C solis: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Viens termistors UN [098]=5: EKHWP/HYC ar palīgsildītāju 40~80°C solis: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Viens termistors UN [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: trešās puses liela spole 40~75°C solis: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C solis: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C solis: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C solis: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem, ja uzsildīšanas režīma iestatījums ir komforts.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]#2: leplānots vai (*4) UN [4.7]#2: leplānots vai (*5)	1~40°C solis: 0,5°C 6		
4.12.2	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem, ja uzsildīšanas režīma iestatījums ir ekoloģisks.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]#2: leplānots vai (*4) UN [4.7]#2: leplānots vai (*5)	1~40°C solis: 0,5°C 8		
4.12.3	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem, ja uzsildīšanas režīma iestatījums ir ļoti ekoloģisks.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]#2: leplānots vai (*4) UN [4.7]#2: leplānots vai (*5)	1~40°C solis: 0,5°C 10		
4.13	Uzstādītājs	[149]	Iestatījums ārējā mājtsaimniecības karstā ūdens sūkņa funkcionalitātes izvēlei.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0: Nevienš 1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana 2: Dezinfekcija 3: Abi		
4.14.1	Uzstādītājs	[173]	Palīgsildītāja siltuma jaudas izvēle.	(*3) [080]=1: Viens termistors	1~4 kW solis: 0,01 kW 3		
4.14.2	Nē	—	—	—	—		
4.14.3	Nē	—	—	—	—		
4.14.4	Uzstādītājs	[064]	Nobīde tiek pievienota tvertnes noklusējuma mērķa temperatūrai, ja palīgsildītājs ir vienīgais pieejamais siltuma avots tvertnes uzsildīšanas laikā.	(*3) [080]=1: Viens termistors	0~20°C solis: 0,5 5		
4.15	Nē	—	—	—	—		
4.16	Gala lietotājs	—	Papildu siltuma avots ir atļauts, lai uzsildītu tvertni, kad siltumsūknis darbojas telpu sildīšanas/ dzesēšanas režīmā.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai [078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
4.17	Gala lietotājs	—	Uzreiz ir atļauts izmantot papildu siltuma avotu, kas palīdz siltumsūkņim tvertnes uzsildīšanas darbības laikā.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
4.18	Uzstādītājs	[072]	Iespējot dezinfekcijas funkciju.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*3) 1: IESLĒGTS (*4) 1: IESLĒGTS (*5) 0: IZSLĒGTS		
4.19	Pieredzējis gala lietotājs	—	Karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas aktivizēšanas temperatūra, lai nodrošinātu, ka tvertnē ir pietiekami daudz enerģijas. Šis iestatījums ir optimizēts, lai nodrošinātu pietiekamu komfortu.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*4) [4.7]≠2: Ieplānots vai (*5) [4.7]≠2: Ieplānots	[4.8]=1 10~85°C solis: 0,5 20 [4.8]=2 vai 3 10~85°C solis: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Uzstādītājs	[070]	Papildu siltuma avota aktivizēšanas aizkaves tālmeris, ja siltumsūkņis ir galvenais avots tvertnes uzsildīšanas darbības laikā.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*3) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 1200 (*4) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 10800 (*5) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 1200		
4.21	Nē	—	—	—	—		
4.22	Nē	—	—	—	—		
4.23	Uzstādītājs	[064]	Nobīde tiek pievienota tvertnes noklusējuma mērķa temperatūrai, ja palīgsildītājs ir vienīgais pieejamais siltuma avots tvertnes uzsildīšanas laikā.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai [078]=1: Jā	0~20°C solis: 0,5 5		
4.24	Gala lietotājs	—	Iespējot karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas iestatīto vērtību, kas mainīsies saskaņā ar grafiku.	(*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
4.25	Gala lietotājs	—	Atkārtotas uzsildīšanas grafiks.	(*5)	20~[153]°C solis: 0,5 45		
4.26	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens sūkņa grafiks.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi vai (*4) [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi vai (*5) [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi	—		
5 Iestatījumi							
5.1	Uzstādītājs	—	Sākt piespiedu atkausēšanu.	Vienmēr	—		
5.2	Gala lietotājs	—	Klusā režīmā lietotājs.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieplānots 2: Manuāli		
5.2.1	Gala lietotājs	—	Klusā līmeņa lietotājs.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība		
5.2.2	Pieredzējis gala lietotājs	—	Klusā līmeņa grafiks lietotājam.	Vienmēr	—		
5.2.9	Uzstādītājs	[138]	Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto laiku, lai klusajā režīmā pārslēgtos no Nakts uz Dienas režīmu.	Vienmēr	0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 360		
5.2.10	Uzstādītājs	[136]	Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto kluso līmeni "Dienas" periodā.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
5.2.11	Uzstādītājs	[139]	Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto laiku, lai klusajā režīmā pārslēgtos no Dienas uz Nakts režīmu.	Vienmēr	0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 1320		
5.2.12	Uzstādītājs	[137]	Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto kluso līmeni "Nakts" periodā.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība		
5.3	Gala lietotājs	—	Laiks/datums.	Vienmēr	—		
5.3	Gala lietotājs	—	Vasaras laiks.	Vienmēr	0: Atpējots 1: Iespējots		
5.3	Gala lietotājs	—	Pulksteņa tips.	Vienmēr	0: 12h 1: 24h		
5.4	Gala lietotājs	—	Navigācija.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.5	Uzstādītājs	[083]	Iestatījums siltumsūkņa iekārtas tīkla savienojuma veida izvēlei.	Vienmēr	0: Vienfāzes 1: Trīsfāzu zvaigznes 2: Trīsfāzu trīsstūra		
5.5	Uzstādītājs	[154]	Iestatījums, kas norāda, vai rezerves sildītāja drošinātājs elektriskajā skapī ir lielāks par 10 A.	(*3) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes vai (*4) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes	0: Nē 1: Jā		
5.5	Uzstādītājs	[092]	Rezerves sildītāja maksimālā jauda.	Vienmēr	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: solis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=0 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=1 2~9 kW: solis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: solis: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Pieredzējis gala lietotājs	—	Iestatījums, lai iespējotu līdzsvaru (jaudas nepietiekamības) loģiku.	Vienmēr	0: Nekad 1: Nepietiekamība 2: Nepietiekamība ar līdzsvaru		
5.6.2	Pieredzējis gala lietotājs	—	Āra temperatūras sliekšnis, kas pieļauj iespējamu jaudas nepietiekamību. Zem šīs āra temperatūras būs iespējama jaudas nepietiekamība.	Vienmēr	-15~35°C solis: 1°C 0		
5.7	Uzstādītājs	—	Lauka iestatījumu pārskats.	Vienmēr	—		
5.8	Nē	—	—	—	—		
5.9	Gala lietotājs	—	Valsts.	Vienmēr	0: Albānija / 1: Austrija 2: Beļģija / 3: Bosnija 4: Bulgārija / 5: Horvātija 6: Kipra / 7: Čehija 8: Dānija / 9: Igaunija 10: Somija / 11: Francija 12: Vācija / 13: Grieķija 14: Ungārija / 15: Islande 16: Īrija / 17: Turcija 18: Itālija / 19: Latvija 20: Lihtenšteina / 21: Lietuva 22: Luksemburga / 23: Maķedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Melnkalne / 27: Nīderlande 28: Norvēģija / 29: Polija 30: Portugāle / 31: Rumānija 32: Serbija / 33: Slovākija 34: Slovēnija / 35: Spānija 36: Zviedrija / 37: Apvienotā Karaliste 38: Šveice		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
5.9	Gala lietotājs	—	Valoda.	Vienmēr	0: Albāņu / 1: Baltkrievu 2: Bosniešu / 3: Bulgāru 4: Horvātu / 5: Čehu 6: Dāņu / 7: Holandiešu 8: Angļu / 9: Igaunņu 10: Somu / 11: Franču 12: Vācu / 13: Grieķu 14: Ungāru / 15: Itāļu 16: Latviešu / 17: Lietuviešu 18: Maķedoniešu / 19: Norvēģu 20: Poļu / 21: Portugāļu 22: Rumāņu / 23: Krievu 24: Serbu / 25: Slovāku 26: Slovēņu / 27: Spāņu 28: Zviedru / 29: Turku 30: Ukrainu		
5.10	Nē	—	—	—	—		
5.11	Uzstādītājs	—	Aktivizējiet, lai atiestatītu ventilatora darbības stundas.	Vienmēr	—		
5.12	Gala lietotājs	—	Tastatūras izkārtojums.	Vienmēr	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Gala lietotājs	—	Lietotāja iestatījums, lai varētu iespējot papildu iestatījumus.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
5.14.1	Uzstādītājs	[012]	Nosaka, vai uzstādītā tvertnes katla jauda ir pietiekama, lai nosegtu visu mājas slodzi. Ja tā ir, tas var kļūt par galveno siltuma avotu.	[078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.14.2	Uzstādītājs	[023]	Āra temperatūras augšējā robeža pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	maks.([024]+2; -25)~25°C solis: 1°C 5		
5.14.2	Uzstādītājs	[024]	Āra temperatūras apakšējā robeža pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	-25~25°C solis: 1°C 0		
5.14.4	Uzstādītājs	[021]	Āra temperatūras histerēze pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	2~10°C solis: 1°C 3		
5.14.6	Uzstādītājs	[025]	Minimālais laiks, kurā divvērtīgā katla sūkns telpu sildīšanas laikā paliek ieslēgts pēc pieprasījuma pazušanas.	[093] =1: Jā	0~1500 sekundes, solis: 1 sekunde 600		
5.15	Nē	—	—	—	—		
5.16	Nē	—	—	—	—		
5.17	Gala lietotājs	—	Displeja ekrāna spilgtums.	Vienmēr	30~100% solis: 1% 70		
5.18	Uzstādītājs	—	Aktivizēt, lai restartētu iekštelpu iekārtu (ar programmatūru).	Vienmēr	—		
5.19	Uzstādītājs	[196]	Sadales režīma izvēle.	(*4)	1: YJS Profils 1 2: Danfoss Profils 1		
5.20	Nē	—	—	—	—		
5.21.1	Pieredzējis gala lietotājs	—	Iespējot tvertnes atbalstu atkausesēšanas laikā, lai kompensētu telpu sildīšanas pieprasījumu.	(*5)	0: Atspējots 1: Optimizēts 2: Nepārtraukts		
5.21.2	Pieredzējis gala lietotājs	—	Iespējot karstā ūdens tvertnes proaktīvu priekšsildīšanu, lai nodrošinātu tvertnes atkausesēšanu.	[078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.21.3	Pieredzējis gala lietotājs	—	Atļaut izmantot siltumu, ko ģenerē tvertnes katls un kas uzkrāts karstā ūdens tvertnē, lai atbalstītu telpu sildīšanas darbību.	[078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.21.4	Uzstādītājs	[188]	Vispārējais uzstādītāja iestatījums, lai ierobežotu tvertnes katla atbalstu.	[078]=1: Jā	4~35 kW solis: 1 kW 10		
5.21.5	Uzstādītājs	[184]	Atļaut izmantot karstā ūdens tvertnē uzkrāto brīvo enerģiju kā atbalstu telpu sildīšanas darbībai.	(*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.21.6	Uzstādītājs	[187]	Vispārējais uzstādītāja iestatījums, lai ierobežotu tvertnes katla atbalstu brīvās enerģijas funkcionalitātes laikā.	[184]=1: Jā	2~35 kW: solis: 1 kW 10		
5.21.7	Uzstādītājs	[182]	Iestatījums, kas ļauj brīvo enerģiju izmantot kā galveno telpas sildīšanas darbības avotu.	[184]=1: Jā	0: Vienmēr 1: Virs apkārtējās 2: Nekad		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
5.21.8	Uzstādītājs	[183]	Apkārtējās vides temperatūra, kas ļauj izvadīt tvertnē esošo lieko enerģiju telpas sildīšanai.	[184]=1: Jā un [182]=1: Virs apkārtējās vides	-28~35°C solis: 0,5°C 8		
5.21.9	Uzstādītājs	[185]	Saules enerģijas sistēma ir uzstādīta uz tvertnes.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC ar palīgsildītāju vai vai (*5)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.21.10	Uzstādītājs	[186]	Uzstādītajai saules enerģijas sistēmai ir prioritāte salīdzinājumā ar citiem siltuma avotiem.	[185]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.22	Uzstādītājs	[175]	Ārējā āra temperatūras sensora nobīde.	[13]=1: Ārējais āra sensors	-5~5°C solis: 0,5°C 0		
5.23	Gala lietotājs	—	Ārkārtas režīma izvēle.	Vienmēr	0: Manuāli 1: Automātiski 2: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW ieslēgts 3: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW izslēgts 4: Automātiskā telpu sildīšana normāla + DHW izslēgts		
5.24	Nē	—	—	—	—		
5.25	Uzstādītājs	[201]	Aktivizēt ventilatora parauga ņemšanu	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.26	Gala lietotājs	—	Displeja neaktivitātes taimeris.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
5.27.1	Gala lietotājs	—	Iespējot brīvdienu režīmu.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
5.27.2	Gala lietotājs	—	Brīvdienu periods.	Vienmēr	—		
5.28.1	Uzstādītājs	[140]	Iespējot telpu sildīšanas prioritātes funkciju.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	0: Nē 1: Jā		
5.28.2	Uzstādītājs	[019]	Zem šīs āra temperatūras tiek aktivizēta telpu sildīšanas prioritātes funkcija (ja tā ir iespējota).	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	-15~35°C solis: 1°C 0		
5.28.2	Uzstādītājs	[020]	Āra temperatūra, kurā telpu dzesēšanas darbības taimeris ir maksimālajā vērtībā.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	20~50°C solis: 1°C 35		
5.28.3	Uzstādītājs	[131]	Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts telpu sildīšanai. Līdzsvarošana = telpu sildīšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	1800~36000 sekundes, solis: 60 sekundes 4500		
5.28.4	Uzstādītājs	[132]	Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts telpu dzesēšanai. Līdzsvarošana = telpu dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	1800~36000 sekundes, solis: 60 sekundes 3600		
5.28.5	Uzstādītājs	[133]	Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts tvertnes uzsildīšanai (apakšējā robeža). Līdzsvarošana = telpu sildīšanas/ dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	900~18000 sekundes, solis: 60 sekundes (*3) [080]=1: Viens termistors 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Uzstādītājs	[134]	Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts tvertnes uzsildīšanai (augšējā robeža). Līdzsvarošana = telpu sildīšanas/ dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	900~18000 sekundes, solis: 60 sekundes 8280		
5.28.6	Nē	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
5.28.7	Uzstādītājs	[202]	Iestatījums, lai piešķirtu prioritāti tvertnes uzsildīšanai, nevis telpu apsildei/dzesēšanai.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
5.29	Nē	—	—	—	—		
5.30	Gala lietotājs	—	Ārkārtas apstiprinājums.	Tikai gadījumā, ja ir ārkārtas pieprasījums	—		
5.31	Nē	—	—	—	—		
5.32	Uzstādītājs	[078]	Iestatījums, kas norāda, ka ir tvertnes katls un var kļūt aktīvs.	(*6) un [093]=0: Nē	0: Nē 1: Jā		
5.33	Uzstādītājs	[203]	Iespējot atkausēšanas kompensāciju.	[078]=0: Nē un [5.21.1]=0: Atspējots	0: Atspējots 1: Optimizēts 2: Nepārtraukts		
5.34	Nē	—	—	—	—		
5.35	Nē	—	—	—	—		
5.36	Uzstādītājs	[005]	Ūdens caurules aizsalšanas novēršanas režīma iestatījums.	Vienmēr	0: Atspējots 1: Nepārtraukts 2: Periodisks		
5.37	Uzstādītājs	[093]	Papildu katla komplekts telpu sildīšanai ir uzstādīts, un tam ir atļauts darboties.	[078]=0: Nē	0: Nē 1: Jā		
7 Apkopes režīms							
7.7.1	Uzstādītājs	[030]	Mērķa Delta T telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	2~20°C solis: 0,5°C 5		
7.7.2	Uzstādītājs	[031]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	5~71°C solis: 1°C 35		
7.7.3	Uzstādītājs	[032]	Pārakstīta telpas temperatūra, ko izmanto telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	5~30°C solis: 0,5°C 20		
7.7.4	Uzstādītājs	[033]	Mērķa Delta T telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	2~10°C solis: 0,5°C 5		
7.7.5	Uzstādītājs	[034]	Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	5~30°C solis: 1°C 15		
7.7.6	Uzstādītājs	[035]	Pārakstīta telpas temperatūra, ko izmanto telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	5~30°C solis: 0,5°C 20		
7.7.7	Uzstādītājs	[077]	Tvertnes mērķa temperatūra tvertnes uzsildīšanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	20~85°C solis: 0,5°C 50		
7.7.8	Uzstādītājs	[094]	Sūkņa mērķa PWM (zems). Izmanto tikai izpildmehānisma pārbaudes darbības un atgaisošanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	0,1~1 solis: 0,1 1		
7.7.8	Uzstādītājs	[095]	Sūkņa mērķa PWM (augsts). Izmanto tikai izpildmehānisma pārbaudes darbības un atgaisošanas pārbaudes darbības laikā.	Vienmēr	0,1~1 solis: 0,1 0,5		
7.7.9	Uzstādītājs	[145]	Tvertnes mērķa temperatūra palīgsildītāja pārbaudes darbības laikā.	(*3) [080]=1: Viens termistors	25~60°C solis: 0,5°C 50		
8 Savienojamība							
8.1	Gala lietotājs	—	Kad DHCP ir atspējots, ir iespējams mainīt IP konfigurāciju.	Vienmēr	—		
8.2.1 - 8.2.12	Nē	—	Pieslēgto perifērijas ierīču savienojuma statusa pārskats.	Vienmēr	Atkarībā no komponentes.		
8.3.1	Gala lietotājs	—	Bezvadu vārtejas (WLAN atslēgspraudnis) pašreizējais iestatījums.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
8.3.2	Gala lietotājs	—	Iespējot AP režīmu, lai savienotu WLAN atslēgspraudni ar lokālo mājas tīklu.	[8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis)	0: Atspējota 1: Iespējot 2: Procesa		
8.3.3	Gala lietotājs	—	Aktivizēt, lai pārstartētu bezvadu vārteju.	[8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis)	0: Atstāt 1: Atiestatīt		
8.3.4	Gala lietotājs	—	Iespējot bezvadu vārtejas WPS funkcionalitāti.	[8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis)	0: Atspējota 1: Iespējot 2: Procesa		
8.3.5	Nē	—	—	—	—		
8.3.6	Nē	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
8.3.7	Gala lietotājs	—	Aktivizēt, lai atiestatītu WLAN atslēgspraudni uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem (aizmirst visus tīkla datus).	[8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis) Un DX WLAN ir jaunākā aparātprogrammatūra, kas atbalsta šo funkciju.	0: Atstāt 1: Atiestatīt		
8.4.1	Gala lietotājs	—	Pašreiz piešķirtā IP adrese.	Vienmēr	—		
8.4.2	Gala lietotājs	—	Pašreiz piešķirtā apakštīkla maska.	Vienmēr	—		
8.4.3	Gala lietotājs	—	Pašreiz piešķirtā noklusējuma vārtejas adrese.	Vienmēr	—		
8.4.4	Gala lietotājs	—	Pašreiz piešķirtā DNS 1 adrese.	Vienmēr	—		
8.4.5	Gala lietotājs	—	Pašreiz piešķirtā DNS 2 adrese.	Vienmēr	—		
8.4.6	Gala lietotājs	—	Iekārtas LAN MAC/UEI adrese.	Vienmēr	—		
8.5.1	Gala lietotājs	—	Iespējot Daikin Home vadības rīkus.	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
8.5.2	Gala lietotājs	—	Sausinātāja pašreizējais iestatījums (pēc uzstādīšanas).	Vienmēr	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
8.5.3	Gala lietotājs	—	Rasas sensora pašreizējais iestatījums (pēc uzstādīšanas).	[8.5.2]=1: Ieslēgts	0: Nē 1: Parasti atvērts 2: Parasti aizvērts		
8.5.4	Gala lietotājs	—	Mitruma robeža.	[8.5.2]=1: Ieslēgts	40~80% solis: 1% 55		
8.5.5	Gala lietotājs	—	Mitruma ierobežojums, ja rasas sensors nav uzstādīts.	[8.5.2]=1: Ieslēgts UN [8.5.3]=0: Nē	41~80% solis: 1% 70		
8.6	Nē	—	Drošas USB izņemšanas pieprasījums pirms USB atvienošanas.	Kad tiek aktīvi izmantots viens vai vairāki USB porti.	0: Nē 1: Jā		
8.7	Gala lietotājs	—	Iespējot Modbus TCP/IP ne TLS (ports 502).	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
8.8	Gala lietotājs	—	Iespējot Modbus TCP/IP TLS (ports 802).	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
8.9	Gala lietotājs	—	Noņemiet pašreizējo savienojuma saskarni (WLAN/LAN) no mākoņa.	[8.11]= 1 : WLAN VAI [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Gala lietotājs	—	Savienojiet iekārtu ar mākonī.	WLAN vai LAN vēl nav savienots.	—		
8.11	Uzstādītājs	—	Izvēlieties savienojuma veidu ar mākonī.	Vienmēr	0: Nevien 1: WLAN 2: LAN		
9 Enerģija							
9.1	Pieredzējis gala lietotājs	—	Lietotāja izvēlēta fiksēta elektroenerģijas cena, kad elektroenerģijas cena netiek mainīta saskaņā ar grafiku.	[9.3]=0: Izslēgts	1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 15		
9.2	Pieredzējis gala lietotājs	—	Elektrības bāzes cena.	[9.3]=1: Ieslēgts	1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 5		
9.3	Pieredzējis gala lietotājs	—	Iespējot elektroenerģijas cenas izmaiņas saskaņā ar grafiku.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
9.4	Pieredzējis gala lietotājs	—	Elektrības cenu grafiks.	[9.3]=1: Ieslēgts	—		
9.5	Pieredzējis gala lietotājs	—	Fosilā cena.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 10		
9.6	Nē	—	—	—	—		
9.7	Nē	—	—	—	—		
9.8	Nē	—	—	—	—		
9.9	Nē	—	Juridiskā atruna.	—	—		
9.10	Nē	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.11	Uzstādītājs	[026]	Katla efektivitāte.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	0,1~1 solis: 0,01 0,9		
9.12	Uzstādītājs	[141]	Mērķa efektivitātes koeficients, ko izmanto tvertnes katla efektivitātes aprēķinā.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	0~6 solis: 0,1 2.5.		
9.13	Pieredzējušā gala lietotājs	—	Iespējot pārslēgšanās punktu starp siltumsūkni un divvērtīgo, pamatojoties uz COP aprēķinu, ņemot vērā pašreizējo enerģijas cenu.	[093]=1: Jā vai [078]=1: Jā	0: Nē 1: Jā		
9.14.1	Uzstādītājs	[040]	Pieprasījuma regulēšanas režīma iestatījums.	Vienmēr	0: Nevien 1: Siltumsūkņa tarifs 2: Smart Grid gatavs kontakti 3: Viedā skaitītāja kontakts		
9.14.1	Uzstādītājs	[179]	Iestatījums, kas nosaka, kurš Smart Grid gatavības režīms ir aktīvs.	[040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Aparatūra 1,0 1: Ārējais 2: Aparatūra 1,1		
9.14.2	Uzstādītājs	[037]	Iestatījums, kas ļauj citam siltuma avotam pārņemt telpu sildīšanas darbību pieprasījuma regulēšanas režīmā = piespiedu izsl.	[040]=1: Siltumsūkņa tarifs vai [040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Nepārņemt 1: Fosilā pārņemšana ([093]=1: Jā vai [078]=1: Jā) 2: Sildītāja pārņemšana		
9.14.3	Uzstādītājs	[071]	Atļaut citam siltuma avotam pārņemt tvertnes uzsildīšanas darbību pieprasījuma regulēšanas režīmā = piespiedu izsl.	[040]=1: Siltumsūkņa tarifs vai [040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Nepārņemt 1: Fosilā pārņemšana ([078]=1: Jā) 2: Sildītāja pārņemšana 3: Tikai palīgsildītāja pārņemšana (*3)		
9.14.4	Uzstādītājs	[036]	Telpu sildīšanas laikā ir atļauta uzkrāšana.	[040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
9.14.5	Uzstādītājs	[038]	Telpu sildīšanas uzkrāšanas laikā ir atļauts darboties elektriskajiem siltuma avotiem.	[040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Nē 1: Jā		
9.14.6	Uzstādītājs	[039]	Tvertnes uzkrāšanas laikā ir atļauts darboties elektriskajiem siltuma avotiem.	[040]=2: Smart Grid gatavs kontakti	0: Nē 1: Jā		
9.14.7	Uzstādītājs	[135]	Piemērojamais jaudas ierobežojums pieprasījuma regulēšanas viedā skaitītāja kontakta laikā.	[040]=3: Viedā skaitītāja kontakts	2~20 kW solis: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Uzstādītājs	—	Iespējot likumīgo ierobežojumu.	[5.9]=36: Zviedrija	0: Izslēgts 1: Ieslēgts		
9.15.2	Uzstādītājs	[190]	Likumīgais ierobežojums.	[5.9]=36: Zviedrija	Atkarīgs no āra iekārtas veida ~30 kW solis: 0,1 kW 30		
9.15.3	Uzstādītājs	[189]	Sistēmas ierobežojums.	Vienmēr	Atkarīgs no āra iekārtas veida ~30 kW solis: 0,1 kW 30		
9.15.4	Uzstādītājs	[191]	Āra iekārtas drošinātāja ierobežojums.	Atkarīgs no āra iekārtas veida	Atkarīgs no āra iekārtas veida ~63 A solis: 1 A 50		
10 Konfigurācijas vednis							
10.1	Gala lietotājs	—	Valsts.	Vienmēr	0: Albānija / 1: Austrija 2: Beļģija / 3: Bosnija 4: Bulgārija / 5: Horvātija 6: Kipra / 7: Čehija 8: Dānija / 9: Igaunija 10: Somija / 11: Francija 12: Vācija / 13: Grieķija 14: Ungārija / 15: Islande 16: Īrija / 17: Turcija 18: Itālija / 19: Latvija 20: Lihtenšteina / 21: Lietuva 22: Luksemburga / 23: Maķedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Melnkalne / 27: Nīderlande 28: Norvēģija / 29: Polija 30: Portugāle / 31: Rumānija 32: Serbija / 33: Slovākija 34: Slovēnija / 35: Spānija 36: Zviedrija / 37: Apvienotā Karaliste 38: Šveice		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
10.1	Gala lietotājs	—	Valoda.	Vienmēr	0: Albāņu / 1: Baltkrievu 2: Bosniešu / 3: Bulgāru 4: Horvātu / 5: Čehu 6: Dāņu / 7: Holandiešu 8: Angļu / 9: Igaņu 10: Somu / 11: Franču 12: Vācu / 13: Grieķu 14: Ungāru / 15: Itāļu 16: Latviešu / 17: Lietuviešu 18: Maķedoniešu / 19: Norvēģu 20: Poļu / 21: Portugāļu 22: Rumāņu / 23: Krievu 24: Serbu / 25: Slovāku 26: Slovēņu / 27: Spāņu 28: Zviedru / 29: Turku 30: Ukrainu		
10.2	Nē	—	—	—	—		
10.3	Gala lietotājs	—	Laiks/datums.	Vienmēr	—		
10.3	Gala lietotājs	—	Vasaras laiks.	Vienmēr	0: Atspējots 1: iespējots		
10.4	Uzstādītājs	[098]	Neiebūvētas karstā ūdens tvertnes izvēle, kas savienota ar pie sienas uzstādītu iekārtu.	(*3) [080]=1: Viens termistors	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC ar palīgsildītāju 6: trešās puses maza spole 7: trešās puses liela spole		
10.4	Uzstādītājs	[155]	Iestatījums, kas norāda, vai ir papildu zona.	Vienmēr	0: Nē 1: Jā		
10.4	Uzstādītājs	[080]	Šis iestatījums norāda, vai ir pievienota tvertne.	(*3)	0: Nevien 1: Viens termistors		
10.4	Uzstādītājs	[093]	Papildu katla komplekts telpu sildīšanai ir uzstādīts, un tam ir atļauts darboties.	[078]=0: Nē	0: Nē 1: Jā		
10.5	Uzstādītājs	—	Lauka IO spaiļes izvēle 3 virzienu vārstam.	(*3) [080]=1: Viens termistors	Skatiet izvēlni [13] Lauka IO.		
10.5	Uzstādītājs	—	Lauka IO spaiļes izvēle divvērtīgajam apvades vārstam.	[093]=1: Jā	Skatiet izvēlni [13] Lauka IO.		
10.6	Uzstādītājs	[012]	Nosaka, vai uzstādītā tvertnes katla jauda ir pietiekama, lai nosegtu visu mājas slodzi. Ja tā ir, tas var kļūt par galveno siltuma avotu.	[078]=1: Jā	0: Izslēgts 1: ieslēgts		
10.6	Uzstādītājs	[078]	Iestatījums, kas norāda, ka ir tvertnes katls un var kļūt aktīvs.	(*6) un [093]=0: Nē	0: Nē 1: Jā		
10.6	Uzstādītājs	[011]	Maksimālā piegādājamā siltuma jauda telpu sildīšanas kontūrā ar karstā ūdens tvertni tvertnes atbalsta laikā.	(*5)	4~35 kW solis: 1 kW 20		
10.7	Gala lietotājs	—	Ārkārtas režīma izvēle.	Vienmēr	0: Manuāli 1: Automātiski 2: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW ieslēgts 3: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW izslēgts 4: Automātiskā telpu sildīšana normāla + DHW izslēgts		
10.8	Uzstādītājs	[083]	Iestatījums siltumsūkņa iekārtas tīkla savienojuma veida izvēlei.	Vienmēr	0: Vienfāzes 1: Trīsfāžu zvaigznes 2: Trīsfāžu trīsstūra		
10.8	Uzstādītājs	[154]	Iestatījums, kas norāda, vai rezerves sildītāja drošinātājs elektriskajā skapī ir lielāks par 10 A.	(*3) [083]= 1: Trīsfāžu zvaigznes vai (*4) [083]= 1: Trīsfāžu zvaigznes	0: Nē 1: Jā		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
10.8	Uzstādītājs	[092]	Rezerves sildītāja maksimālā jauda.	Vienmēr	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: solis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=0 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=1 2~9 kW: solis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: solis: 0,5 kW 4.5		
10.9	Gala lietotājs	—	Siltuma izstarotāja veida izvēle galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators		
10.9	Uzstādītājs	[041]	Termostata režīms galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa 2: Telpa		
10.10	Pieredzējis gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā.	Vienmēr	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
10.10	Pieredzējis gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā.	[10.9]=0: Grīdu apsilde vai [10.9]=1: Siltumsūkņa konvektors	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
10.11	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai galvenajā zonā.	[10.10]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [054]~[053]°C solis: 1°C		
10.12	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai galvenajā zonā.	[10.10]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [056]~[055]°C solis: 1°C		
10.13	Uzstādītājs	[057]	Termostata režīms papildu zonā.	[155]=1: Jā	[41]=0: Izplūstošais ūdens 0: Izplūstošais ūdens [41]≠0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa		
10.13	Gala lietotājs	—	Siltuma izstarotāja veida izvēle papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators		
10.14	Pieredzējis gala lietotājs	—	Mērķa darbības režīms telpu sildīšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
10.14	Pieredzējis gala lietotājs	—	Mērķa darbības režīms telpu dzesēšanas laikā papildu zonā.	[155]=1: Jā UN [10.13]=0: Grīdu apsilde vai [10.13]=1: Siltumsūkņa konvektors	0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs		
10.15	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai papildu zonā (izplūstošā ūdens temperatūras ierobežojumi).	[155]=1: Jā UN [10.14]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [061]~[060]°C solis: 1°C		
10.16	Gala lietotājs	—	Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai papildu zonā (izplūstošā ūdens temperatūras ierobežojumi).	[155]=1: Jā UN [10.14]=1: No laika apstākļiem atkarīgs	Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [063]~[062]°C solis: 1°C		
10.17	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens uzsildīšanas efektivitātes iestatījums.	(*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5)	(*8) 1: Ļoti ekoloģisks 2: Ekoloģisks 3: Komforts (*9)(*10) 1: Ļoti ekoloģisks 2: Ekoloģisks 3: Komforts		
10.17	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens uzsildīšanas režīma iestatījums.	(*3) UN [080]=1: Viens termistors VAI (*4)	0: Atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks un atkārtotā uzsildīšana 2: Ieplānots		
10.18	Gala lietotājs	—	Ieplānotā karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas mērķa temperatūra + atkārtotas uzsildīšanas režīms vai atkārtotas uzsildīšanas režīms.	[4.7]=0: Atkārtota uzsildīšana vai [4.7]=1: Grafiks un atkārtota uzsildīšana	(*3)(*4) 20~[153]°C solis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C solis: 0,5 48		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
10.18	Gala lietotājs	—	Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem.	(*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]#2: Ieplānots vai (*4) UN [4.7]#2: Ieplānots vai (*5) UN [4.7]#2: Ieplānots	1~40°C solis: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Lauka IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Uzstādītājs	[100]	(*3)(*4): Spaiļe X42M 9-10-11 (*5): Spaiļe X43M 7-8-9	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas noslēgvārsts (*3) (*4) 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls 8: 3 virzienu vārsts 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[101]	(*4): Spaiļe X42M 25-26 (*3): Spaiļe X43M 7-8 (*5): Spaiļe X42M 13-14	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[124]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[103]	(*4): Spaiļe X42M 27-28 (*3): Spaiļe X43M 9-10 (*5): Spaiļe X42M 15-16	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[104]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[105]	(*3)(*4): Spaiļe X42M 15-16 (*5): Spaiļe X43M 13-14	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 5: Palīgsildītājs (*3) 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots (*4)(*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 5: Palīgsildītājs (*3) 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iekl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
13.1 / 13.2 / 13.5	Uzstādītājs	[106]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.1 / 13.2 / 13.5	Uzstādītājs	[107]	(*3)(*4): Spaiļe X42M 17-18 (*5): Spaiļe X43M 15-16	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/apsildes režīms (*3) (*4) 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.1 / 13.2 / 13.5	Uzstādītājs	[108]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[109]	(*4): Spaiļe X42M 23-24 (*3): Spaiļe X43M 5-6 (*5): Spaiļe X42M 11-12	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis (*3)(*4) 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.2 / 13.3 / 13.4	Uzstādītājs	[110]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.1 / 13.2 / 13.5	Uzstādītājs	[111]	(*3)(*4): Spaiļe X42M 12-13-14 (*5): Spaiļe X43M 10-11-12	0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts	0: Nav savienots (*4)(*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. 14: Atdalīts apiešanas vārsts		
13.6	Uzstādītājs	[112]	(*3)(*4): Spaiļe X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nav savienots 1: Ārējais āra sensors 2: Ārējais iekštelpu sensors	0: Nav savienots 1: Ārējais āra sensors 2: Ārējais iekštelpu sensors		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[114]	Spaiļe X45M 3-4	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[115]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[116]	Spaiļe X45M 5-6	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Iestatījuma veids	Kods	Iestatījuma apraksts	Piemērojams, kad	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[117]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[118]	Spaile X45M 7-8	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[119]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[120]	Spaile X45M 9-10	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[121]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		
13.7 / 13.8	Uzstādītājs	[122]	Spaile X45M 1-2	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts		
13.7	Uzstādītājs	[123]	Normāli atvērts/Normāli slēgts	0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts	0: Normāli atvērts 1: Normāli slēgts		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

